

Zeer grote brand CAB-gebouw Utrecht

Basisprincipes brand toegepast

In de avond van 11 januari 2021 komt er om 20.32 uur een melding binnen bij de RAC van een brand in het CAB-gebouw te Utrecht. De eerste bevelvoerder die ter plaatse is geeft 'zeer grote brand' en besluit offensieve buitenaanval en het opbouwen van voldoende koelend vermogen. Het pand blijft langdurig gesloten en voor de aanwezige ploegen betekent dit wachten. Deze tactiek heeft er mede toe geleid dat het monumentale pand behouden is gebleven.

Basis informatie

Adres: Rondon 90 Utrecht
 Datum incident: 11 januari 2021
 Beschrijving object: monumentaal
 industriepand, ongeveer 100 m bij 130 m
 Gebruiksfunctie: Bedrijfsverzamelgebouw
 Gebruikers: Zelfredzaam. Niet aanwezig
 ivm nachtsituatie

"Interessante vraag blijft (en was ook tijdens dit incident doorlopend het dilemma): op welk moment ga je vanuit offensief buiten door naar een ander kwadrant als de brand zich niet zo ontwikkelt dat ie eruit komt. Dat is lang een dilemma geweest tijdens dit incident (...)"

20.32 uur
 Melding door een PAC, de
 beveiliging is ter plaatse en
 ziet vlammen.

21.45 uur
 BBM met cobra cutter door
 roldeur

22.43 uur
 Na ruim 2 uur offensief
 buiten start binnen aanval

01.29 uur
 Brandmeester

20.30 21.30 22.30 23.30 00.30 01.30

20.38 uur
 Eerste TS ter plaatse. Op basis van het eerste
 beeld wordt meteen opgeschaald naar zeer grote
 brand. Ook wordt gekozen voor het kwadrant
 offensief buiten:
 - aan alle kanten rook uit het gebouw;
 - forse vuurhaard;
 - op het gebouw rust een afbrandscenario i.v.m.
 slechte preventieve voorzieningen;
 - winddruk (3 bft) op de gevel aan de brandzijde.
 - op de gevel een reclame bord met tekst "25.000
 m2 aan vloeren op voorraad".

22.43 uur
 - Locatie brand: met
 warmtebeeldcamera's is te
 zien dat de warmte onder het
 dak is afgenomen.
 - Bereikbaarheid: met de
 cobra cutter en daarna met
 smoothbores is achter de
 roldeur de brand voldoende
 onder controle gebracht;
 - Het koelend vermogen: is
 opgebouwd;

"Achteraf beseft ik: In deze casus staan
 veel mensen te wachten. Je kunt je eigen
 inzet verkorten en/of makkelijker maken
 door die mensen sneller te gebruiken."



Zeer grote brand CAB-gebouw Utrecht

Successen: Basisprincipes brandbestrijding toegepast




Koelend vermogen
 “We hebben meteen opgeschaald naar zeer grote brand, om voldoende koelend vermogen op te bouwen. We zagen op de gevel onder andere reclame van het parketbedrijf dat daar zat: ‘Altijd 25.000 m2 laminaat in voorraad!!!’ Dat was een heldere boodschap. Ik wist dat ik veel water nodig had.”

Bereikbaarheid
 “We hebben meteen een straal ingezet op het gebroken raam. Dat gebroken raam was de enige plek waarlangs we met zekerheid water op het vuur konden brengen.”

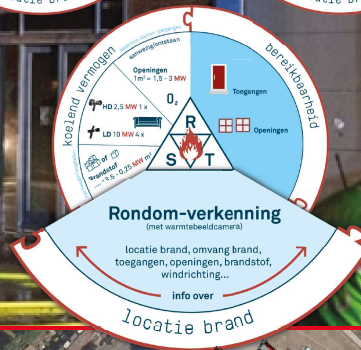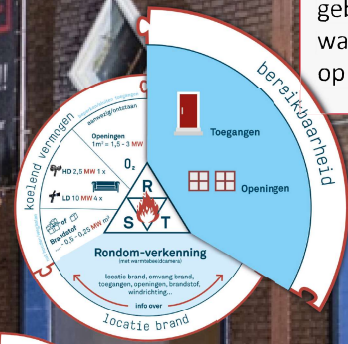

Locatie brand
 “Het CAB-gebouw is een groot monumentaal bedrijfsverzamelgebouw van ongeveer 100m bij 130 m. Tijdens het aanrijden zagen we dat er aan drie zijden uit het gebouw rook kwam. We zagen echter maar op één plek vuur, door een gebroken raampje en wat kieren. We konden geen enkel beeld krijgen van wat er binnen gaande was, wat er brandde, wat de omvang was. Het was dus duidelijk dat we offensief buiten zouden beginnen.”

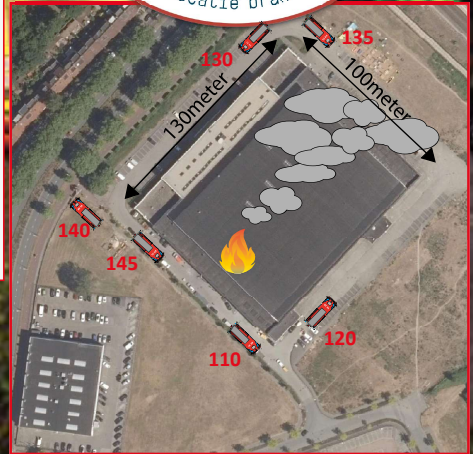

COLOFON
 Dit bericht is een uitgave van mono evaluatie Brandweerrepressie van de VRU. De VRU voert evaluaties uit om te leren van incidenten. Dit levert informatie op over verschillende aspecten van incidentbestrijding. Dit document is bedoeld als leerdocument. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie is verkrijgbaar via monoevaluatiebrandweer@vru.nl.

